



LEGGENDA	
	MURO R/REI 60
	PORTA TAGLIAFUOCO REI 60
	VIE D'USCITA ORIZZONTALI
	NUMERO MODULI
	DEPOSITO AERATO CON INFISSO A PARETE - MIN 1/40 SUPERFICIE
	ANELLO ANTINCENDIO
	NASPO UNI 25 AD INCASSO CON TUBAZIONE E LANCIA (25 m)
	RAGGIO DI AZIONE TUBAZIONE NASPI (25 m)
	RILEVATORE DI FUMO SOPRA CONTROSOFFITTO CON RIPETITORE A VISTA
	RILEVATORE DI FUMO
	ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70
	CENTRALE RILEVAZIONE/RIPETIZIONE INCENDI
	CENTRALE GESTIONE SEGNALI AUDIO A NORMA EN 54-16
	PULSANTE DI ALLARME INCENDIO
	CASSONETTO ACUSTICO-LUMINOSO ALLARME ANTINCENDIO
	ALTOPARLANTE A NORMA EN 54-16
	CONSOLE MICROFONICA CON FUNZIONI DI CONTROLLO
	QUADRO ELETTRICO
	INVERTER IMPIANTO FOTOVOLTAICO
	APPARECCHIO ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA - AUTONOMIA 1 ORA
	PLAFONIERA EMERGENZA CON PITTGRAMMA - AUTONOMIA 1 ORA
	PANNELLO DI SEGNALAZIONE E SGANCIO DI EMERGENZA PER DISATTIVAZIONE IMPIANTO ELETTRICO, FOTOVOLTAICO e DI VENTILAZIONE
	DEPOSITI
	PROIEZIONE SUPERIORE PENSILINA
	PANNELLO FOTOVOLTAICO
	ESTINTORE

1 Planimetria
1 : 200

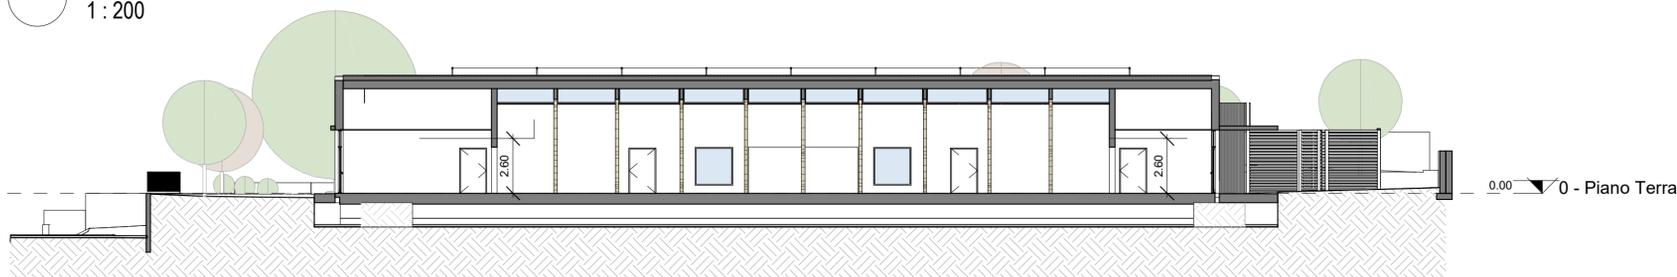

2 Sezione Ambientale Longitudinale
1 : 200

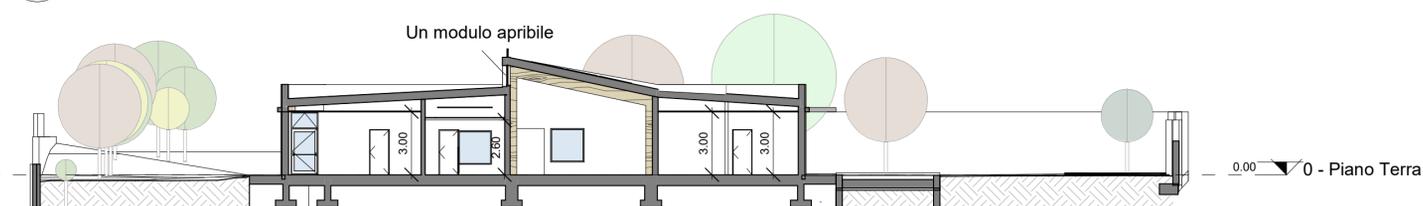

3 Sezione Ambientale Trasversale
1 : 200

COMMITTENTE


 Comune di Vinci
 Piazza Leonardo da Vinci 29, Vinci 50059
 RUP: Ing. Claudia Peruzzi

VINCI (FI)

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA "STACCIA BURATTA"

PROGETTISTA


 ST GRUPPO MARCHE
 Contrada Potenza, 11 62100 Macerata
 P. Iva 00141310433
 Tel. +39 0733 492522
 azienda certificata
 ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015

Progetto Esecutivo

Prevenzione Incendi

PLANIMETRIA E SEZIONI

Repertorio/Posizione	2815/01
Data	Aprile 2021
Verificato da	AC

E-PI1

Scala		Come indicato
N.	Descrizione	Data
0	Prima Emissione	Apr 2021
1	Revisione	Ago 2021
2	Revisione	Set 2021
3		
4		
5		
6		


 Dott. Ing. FABRIZIO CIOPPETTINI
 Ingegnere iscritto e abilitato al n. 272